



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle Général des Armées

Inspection des installations

classées

Direction départementale des

territoires et de la mer

du Finistère


PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)

Pyrotechnie de la Marine Nationale à Guenvenez Commune de Crozon

Approuvé par arrêté du 31 MAR. 2016

Cahier de plans

(Pièce 2)


L'ingénieur en chef des ponts
des eaux et des forêts
Sous-directeur de l'immobilier et de l'environnement
Stanislas PROUVOST


LE PRÉFET,
Jean-Luc VIDELAINE

LISTE DE PLANS

PLAN N°1 : ZONAGE RÉGLEMENTAIRE



PLAN N°2 : SUPERPOSITION DES ALÉAS ET DES ENJEUX

PLAN N°3 : EFFETS DE SURPRESSION AVEC SUPERPOSITION DES ENJEUX


PLAN N°4 : EFFETS THERMIQUES AVEC SUPERPOSITION DES ENJEUX

PLAN N°5 : EFFETS TOXIQUES AVEC SUPERPOSITION DES ENJEUX

PLAN N°6 : EFFETS DE PROJECTION AVEC SUPERPOSITION DES ENJEUX

PPRT de Crozon - Pyrotechnie de Guenvenez

Plan de zonage réglementaire

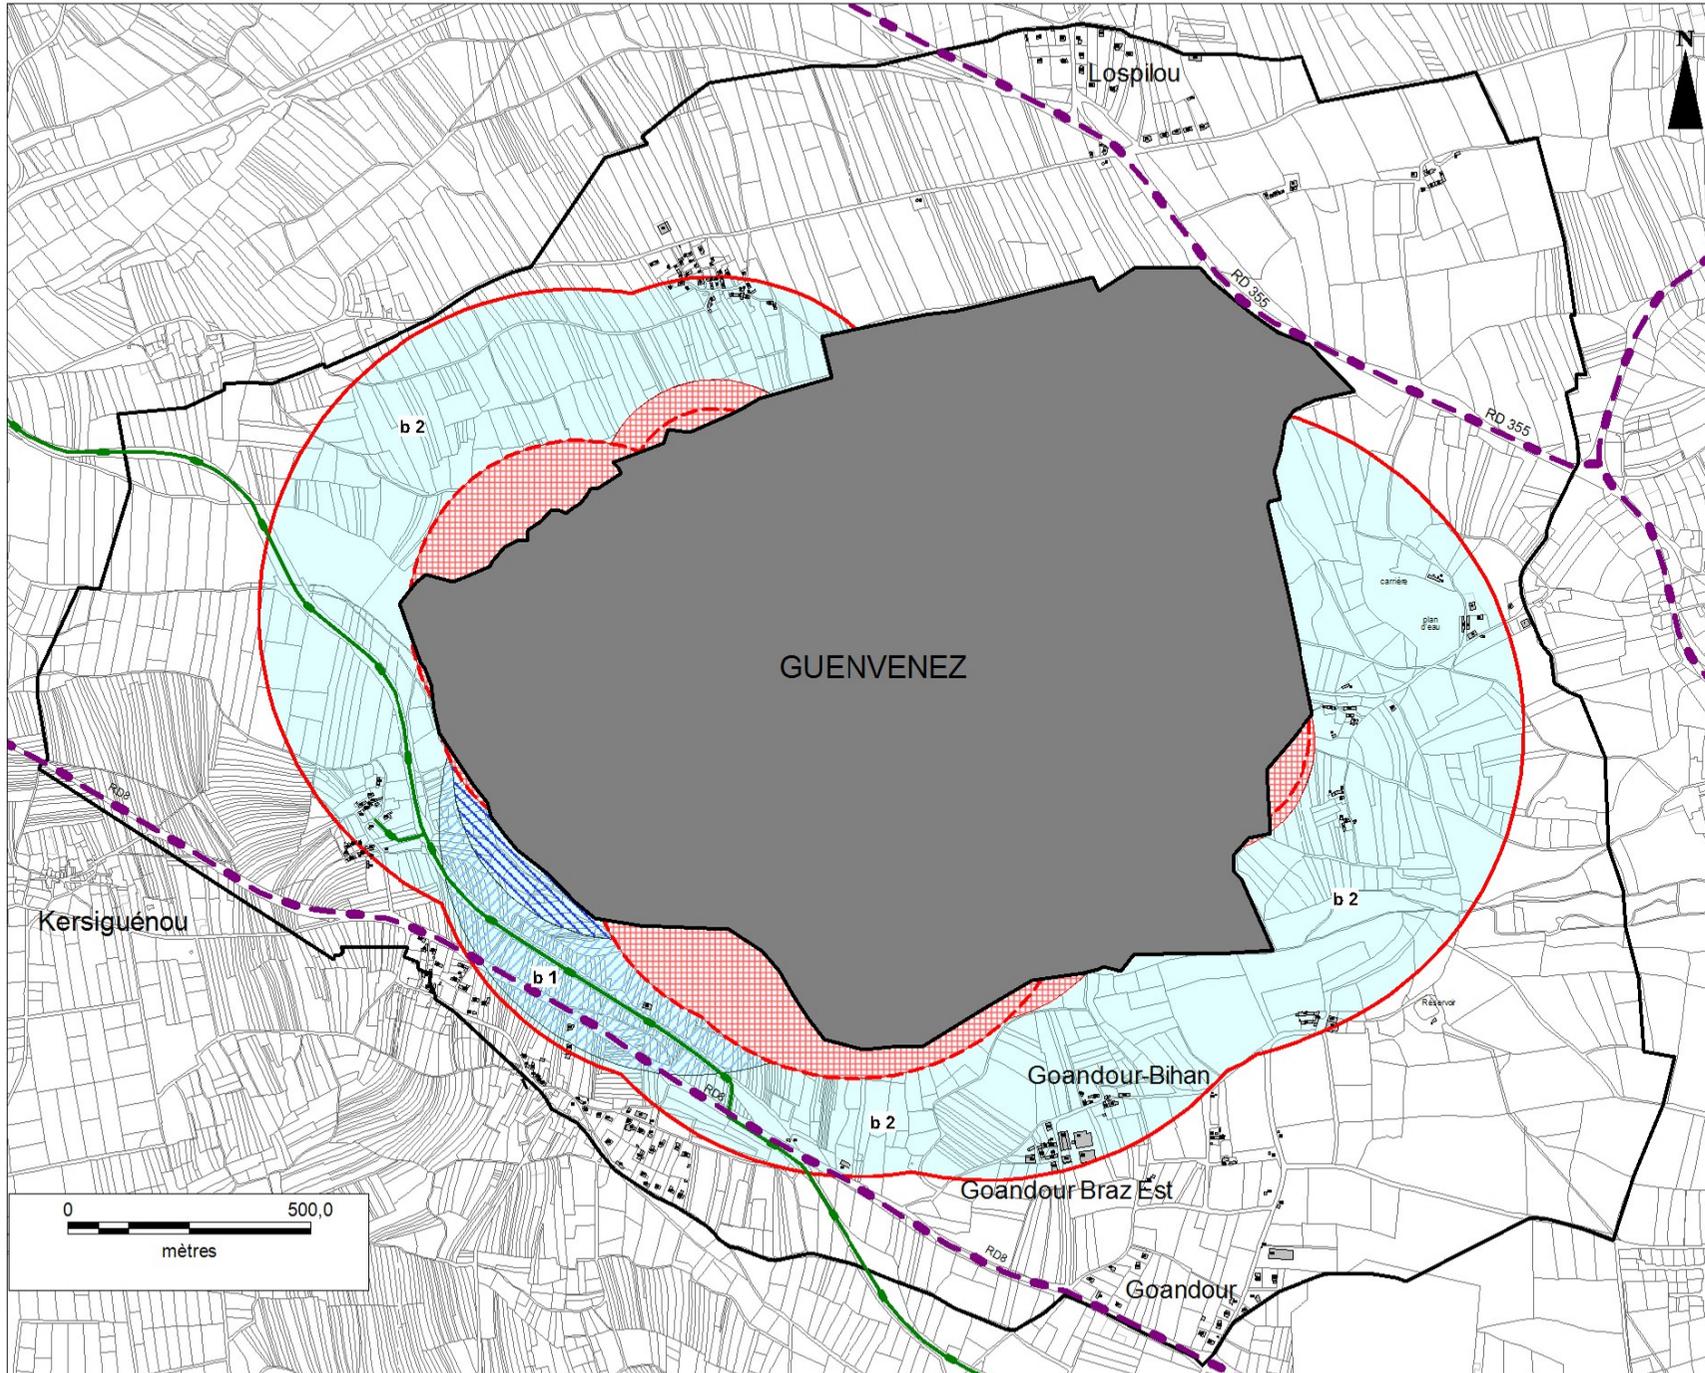

Zonage réglementaire

-  Zone d'interdiction stricte R (sans objet dans ce PPRT)
-  Zone d'interdiction r
-  Zone d'autorisation sous conditions B
-  b 1 Zone d'autorisation sous conditions b
-  b 2


Légende

-  Polygone d'isolement
-  Site de la pyrotechnie
-  Périmètre d'exposition aux risques idem à Limite Projection 2
-  Limite Projection 1
-  Enjeux
-  Voie structurante
-  Chemin de randonnée (voie verte)




PPRT de Crozon - Pyrotechnie de Guenvenez


Plan de superposition des aléas et des enjeux

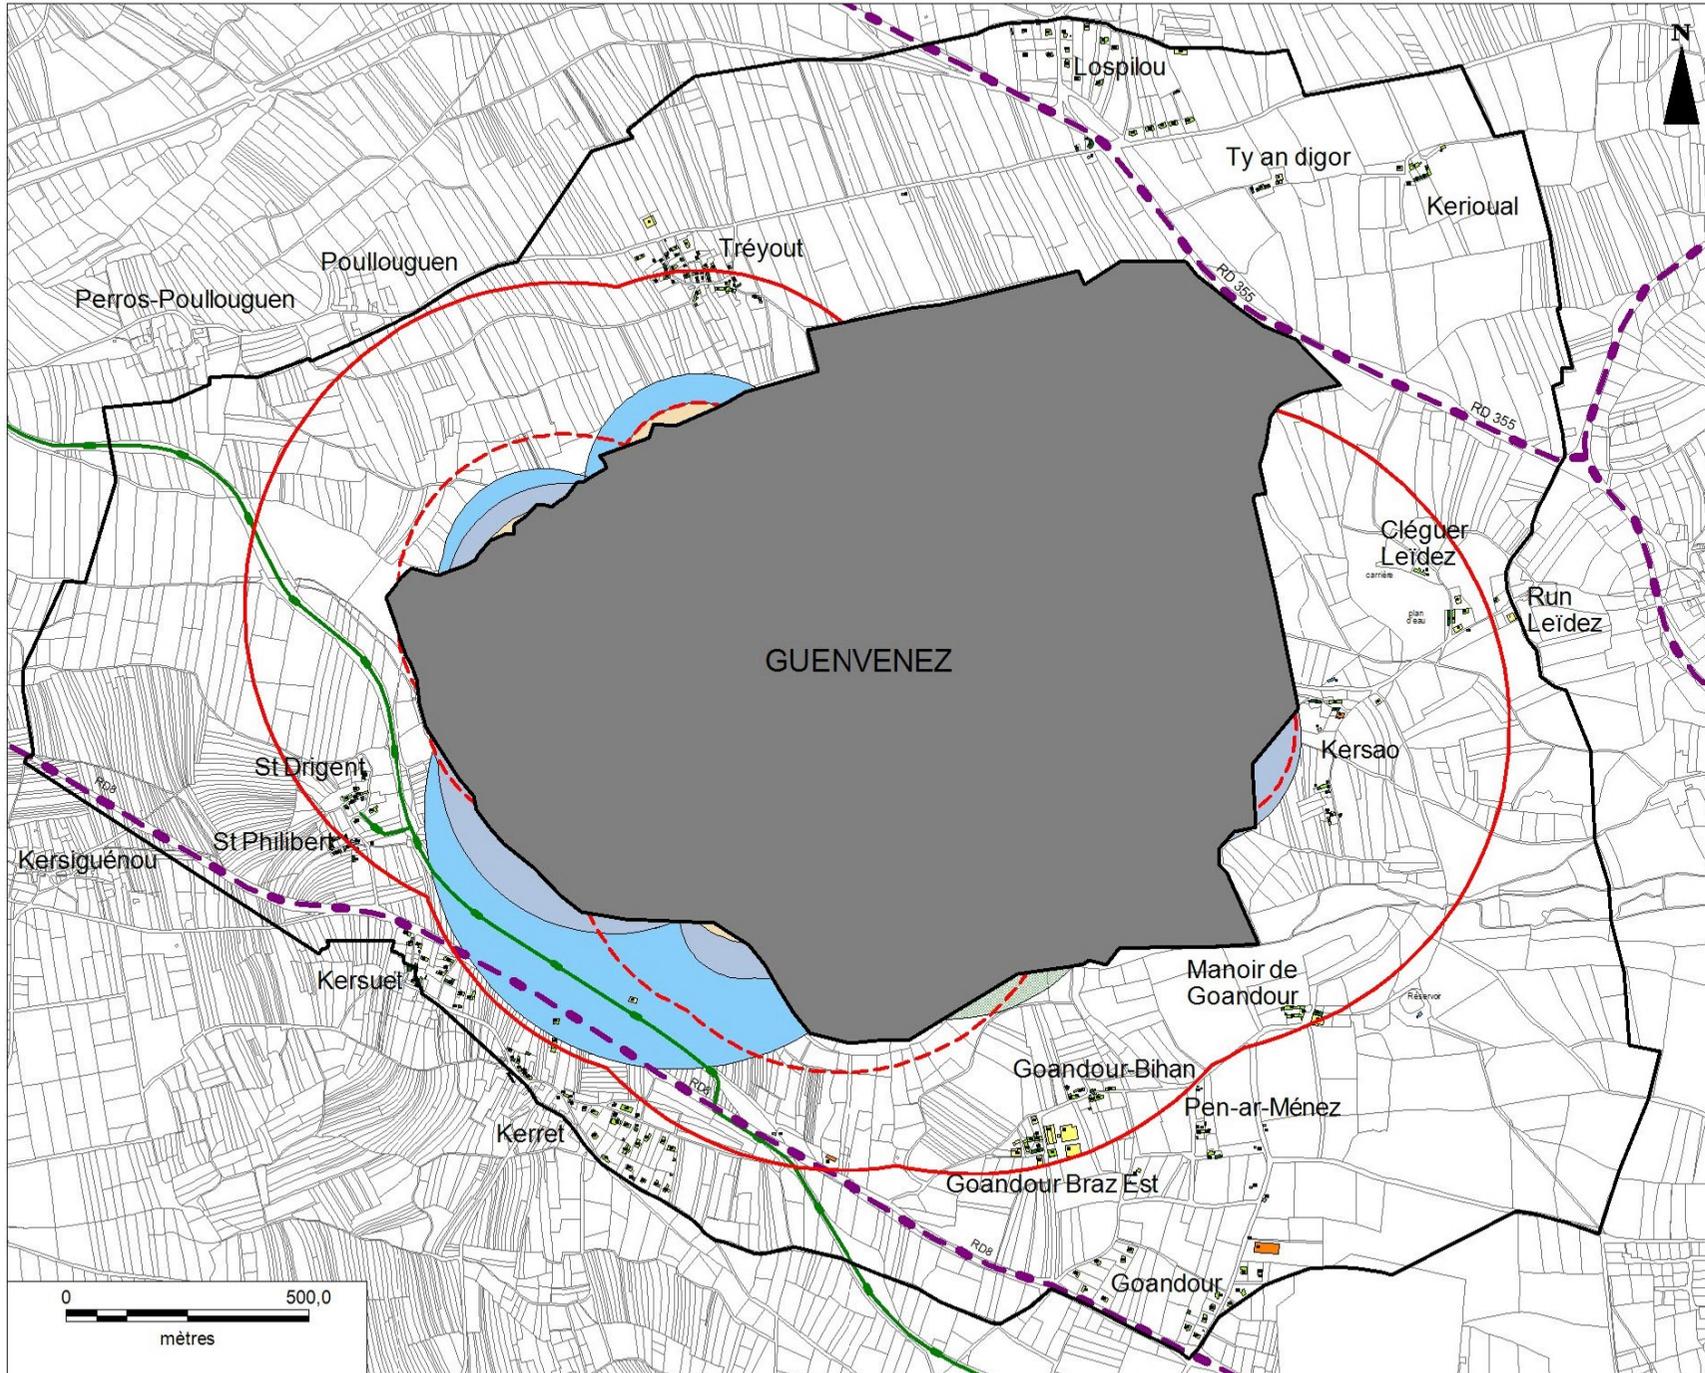


Niveaux d'aléas




Légende

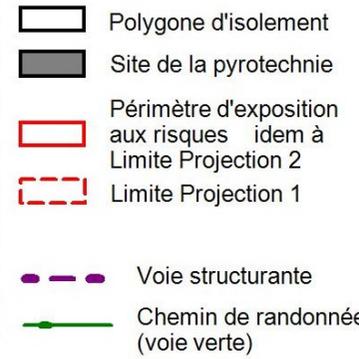

Typologie du bâti





Réalisation: DDTM SRS-PR juin 2015
sur la base d'informations fournies par le CGA
Mapinfo 10.0



PPRT de Crozon - Pyrotechnie de Guenvenez


Plan des effets de surpression avec superposition des enjeux

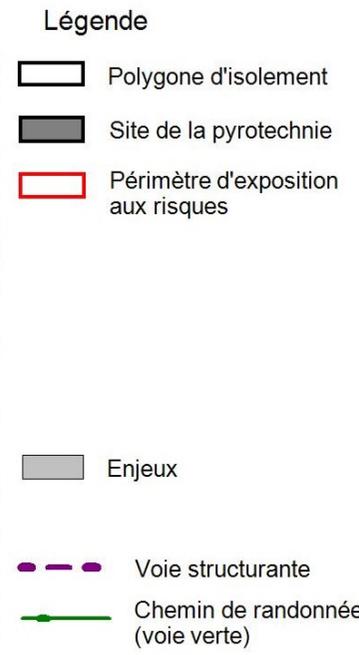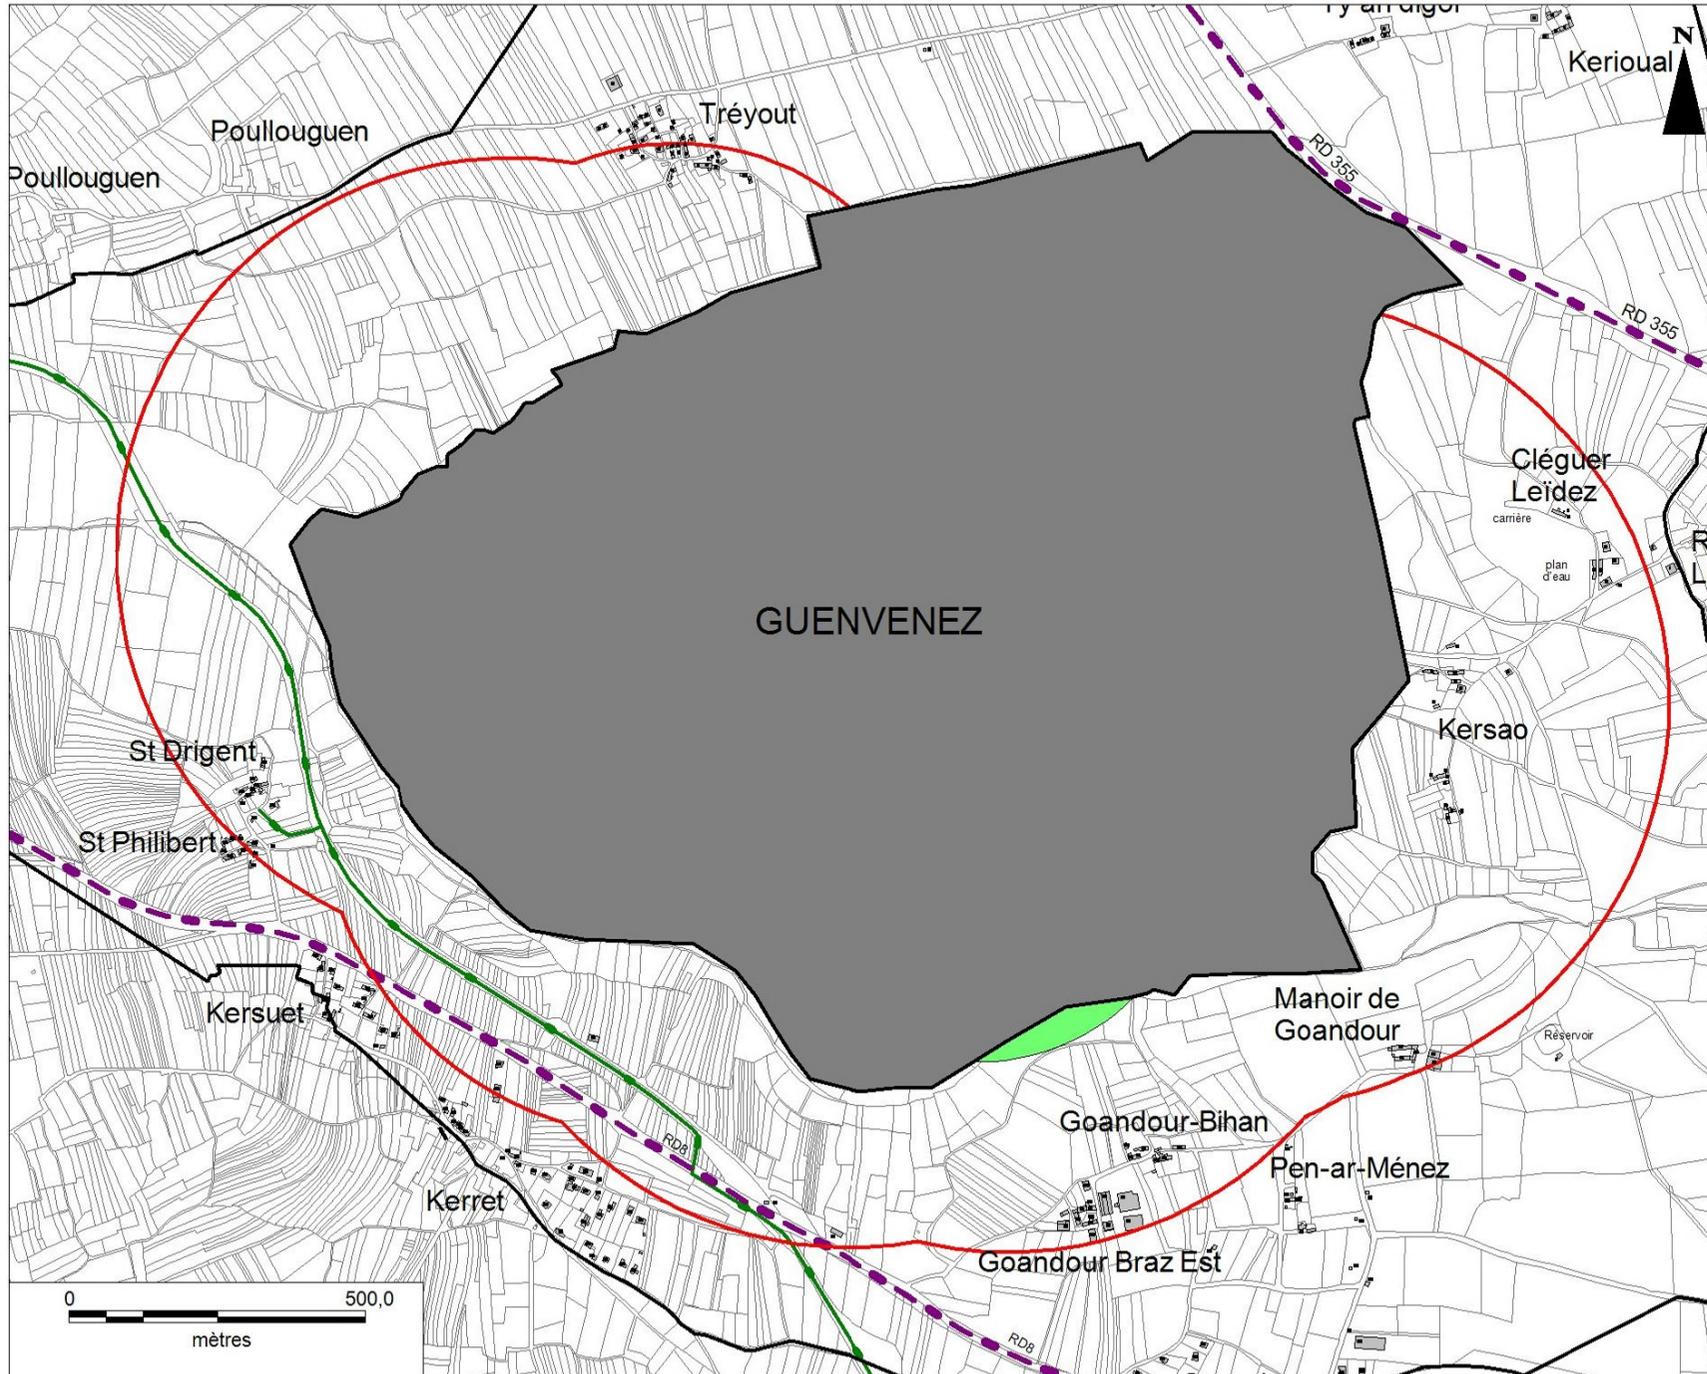

Réalisation: DDTM SRS-PR juin 2015
sur la base d'informations fournies par le CGA
Mapinfo 10.0

PPRT de Crozon - Pyrotechnie de Guenvenez

Plan des effets thermiques avec superposition des enjeux

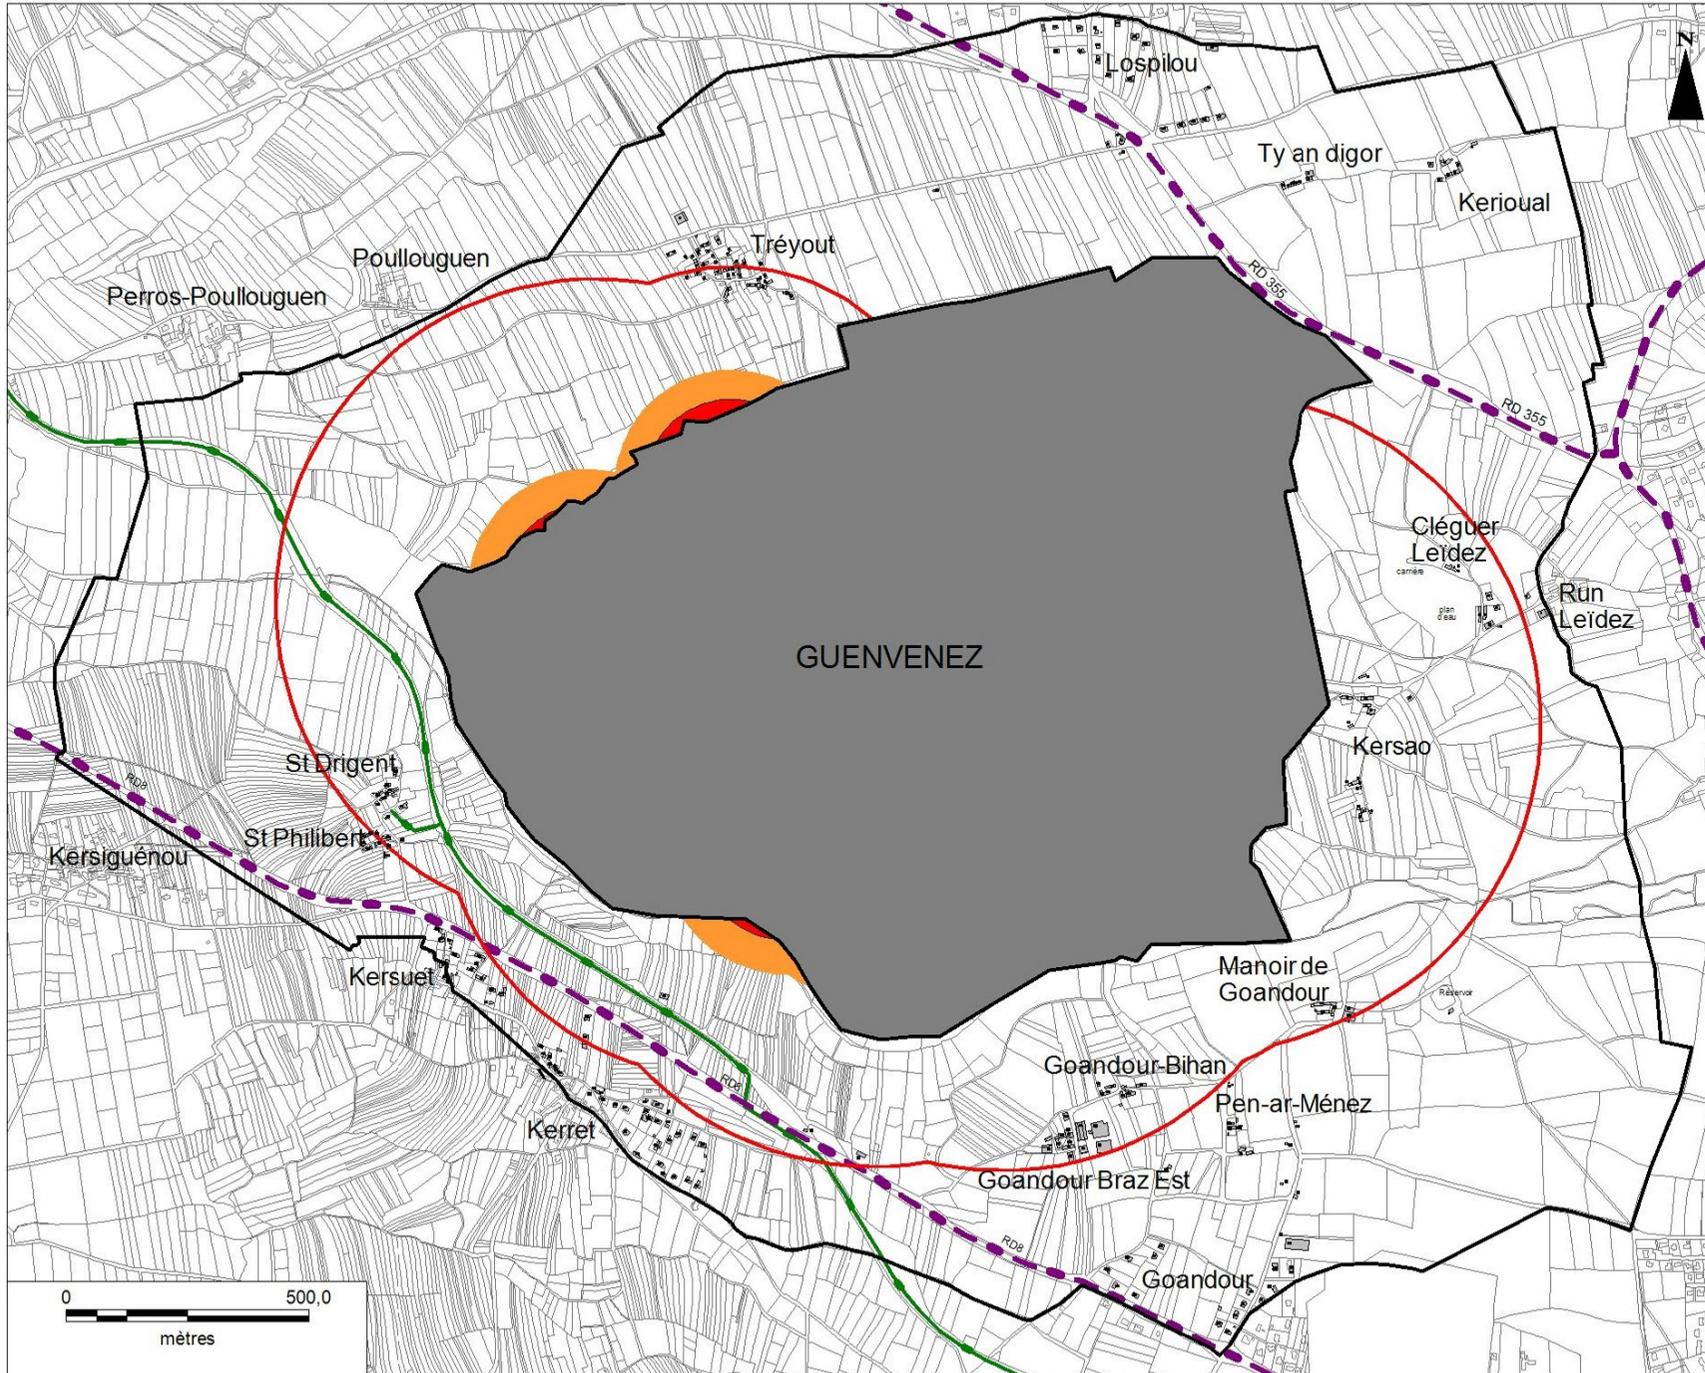

Légende

- Effets graves
Flux thermique 5 à 8 kW/m²
- Effets significatifs
Flux thermique 3 à 5 kW/m²

Légende

- Polygone d'isolement
- Site de la pyrotechnie
- Périmètre d'exposition aux risques

Enjeux


- Voie structurante
- Chemin de randonnée (voie verte)



Réalisation: DDTM SRS-PR juin 2015
sur la base d'informations fournies par le CGA
Mapinfo 10.0

PPRT de Crozon - Pyrotechnie de Guenvenez

Plan des effets toxiques avec superposition des enjeux

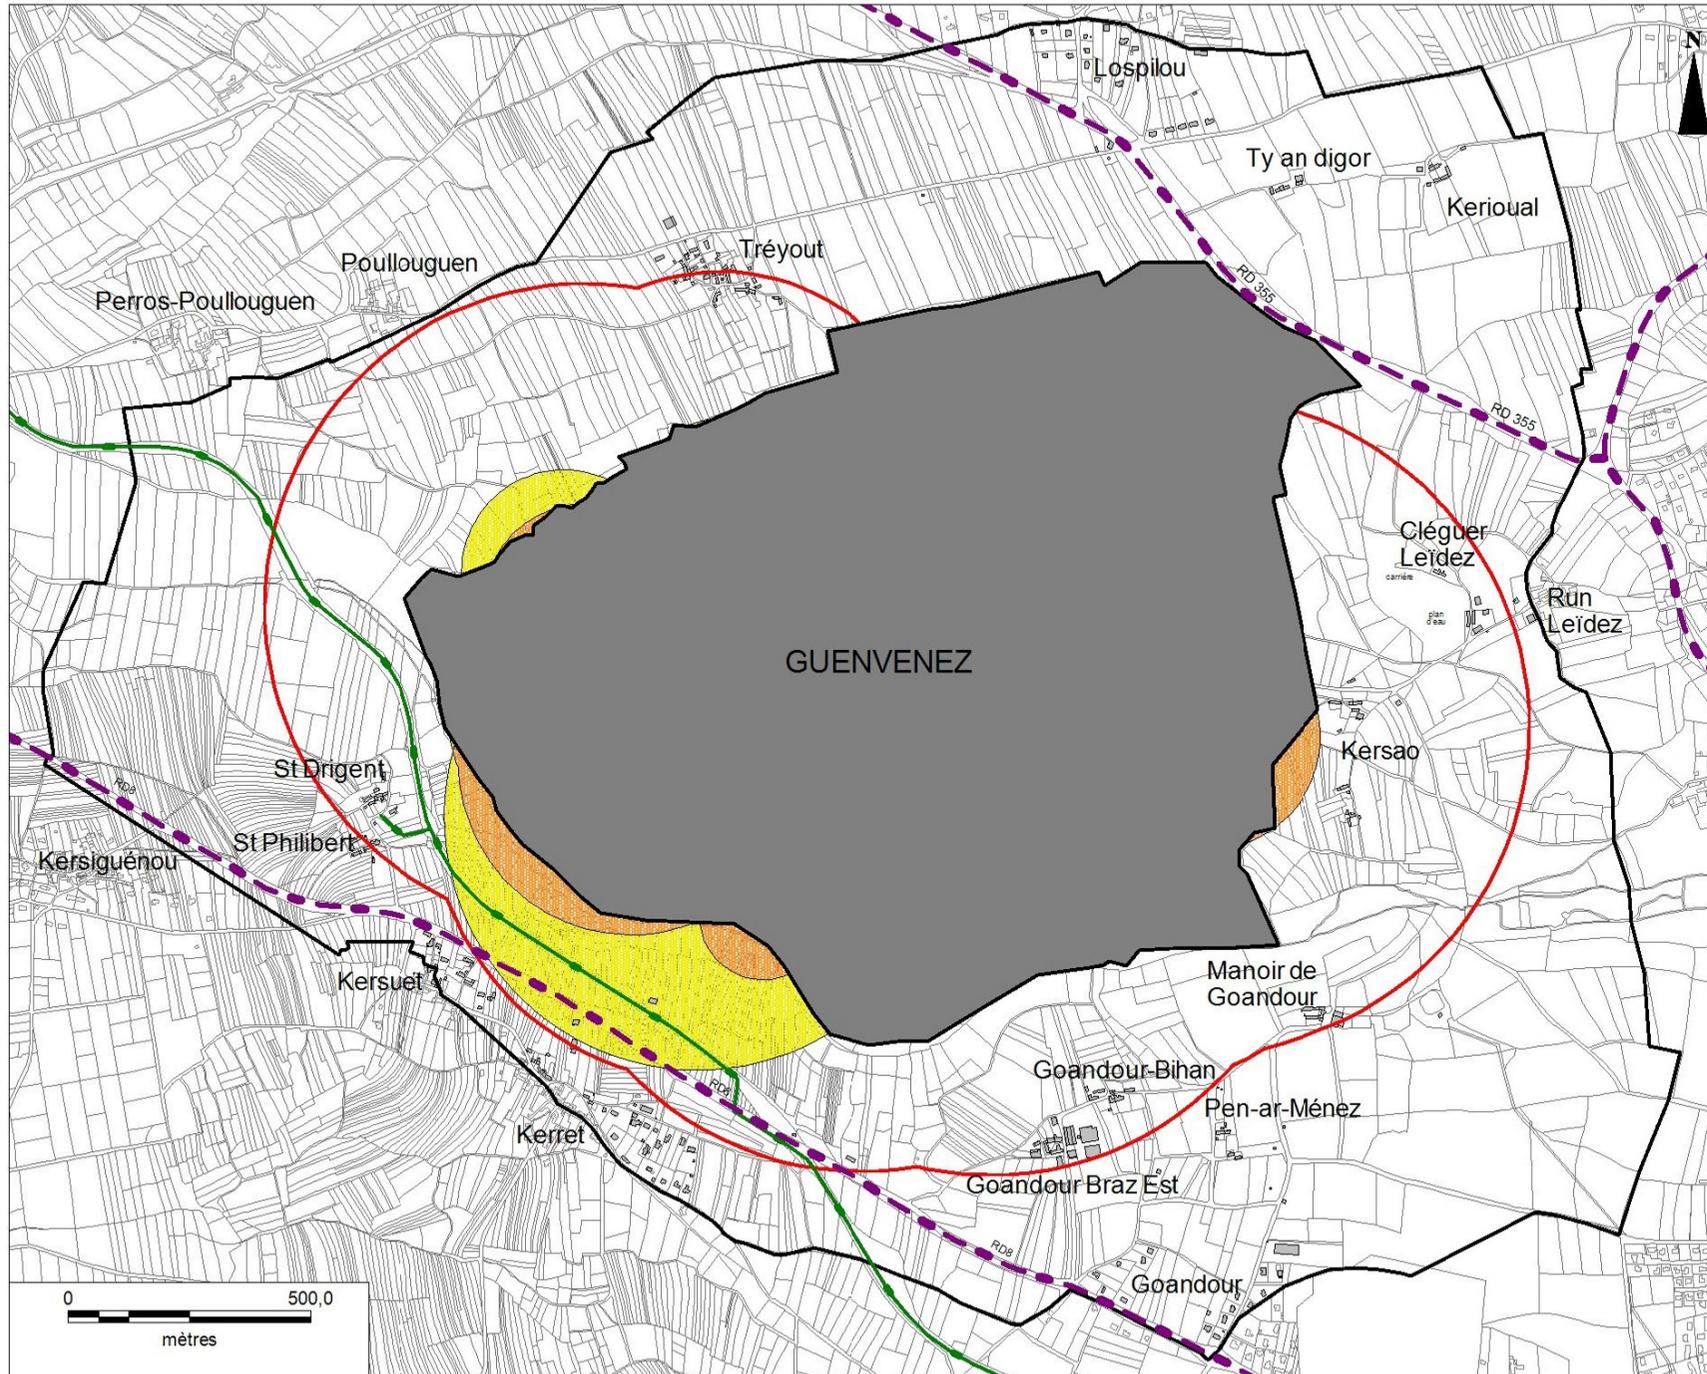

Légende

-  Effets graves, CL 5%
-  Effets significatifs, CL 1%
- (CL : concentration létale)

Légende

-  Polygone d'isolement
-  Site de la pyrotechnie
-  Périmètre d'exposition aux risques

 Enjeux

 Voie structurante


 Chemin de randonnée (voie verte)



Réalisation: DDTM SRS-PR juin 2015
sur la base d'informations fournies par le CGA
Mapinfo 10.0

PPRT de Crozon - Pyrotechnie de Guenvenez

Plan des effets de projections avec superposition des enjeux

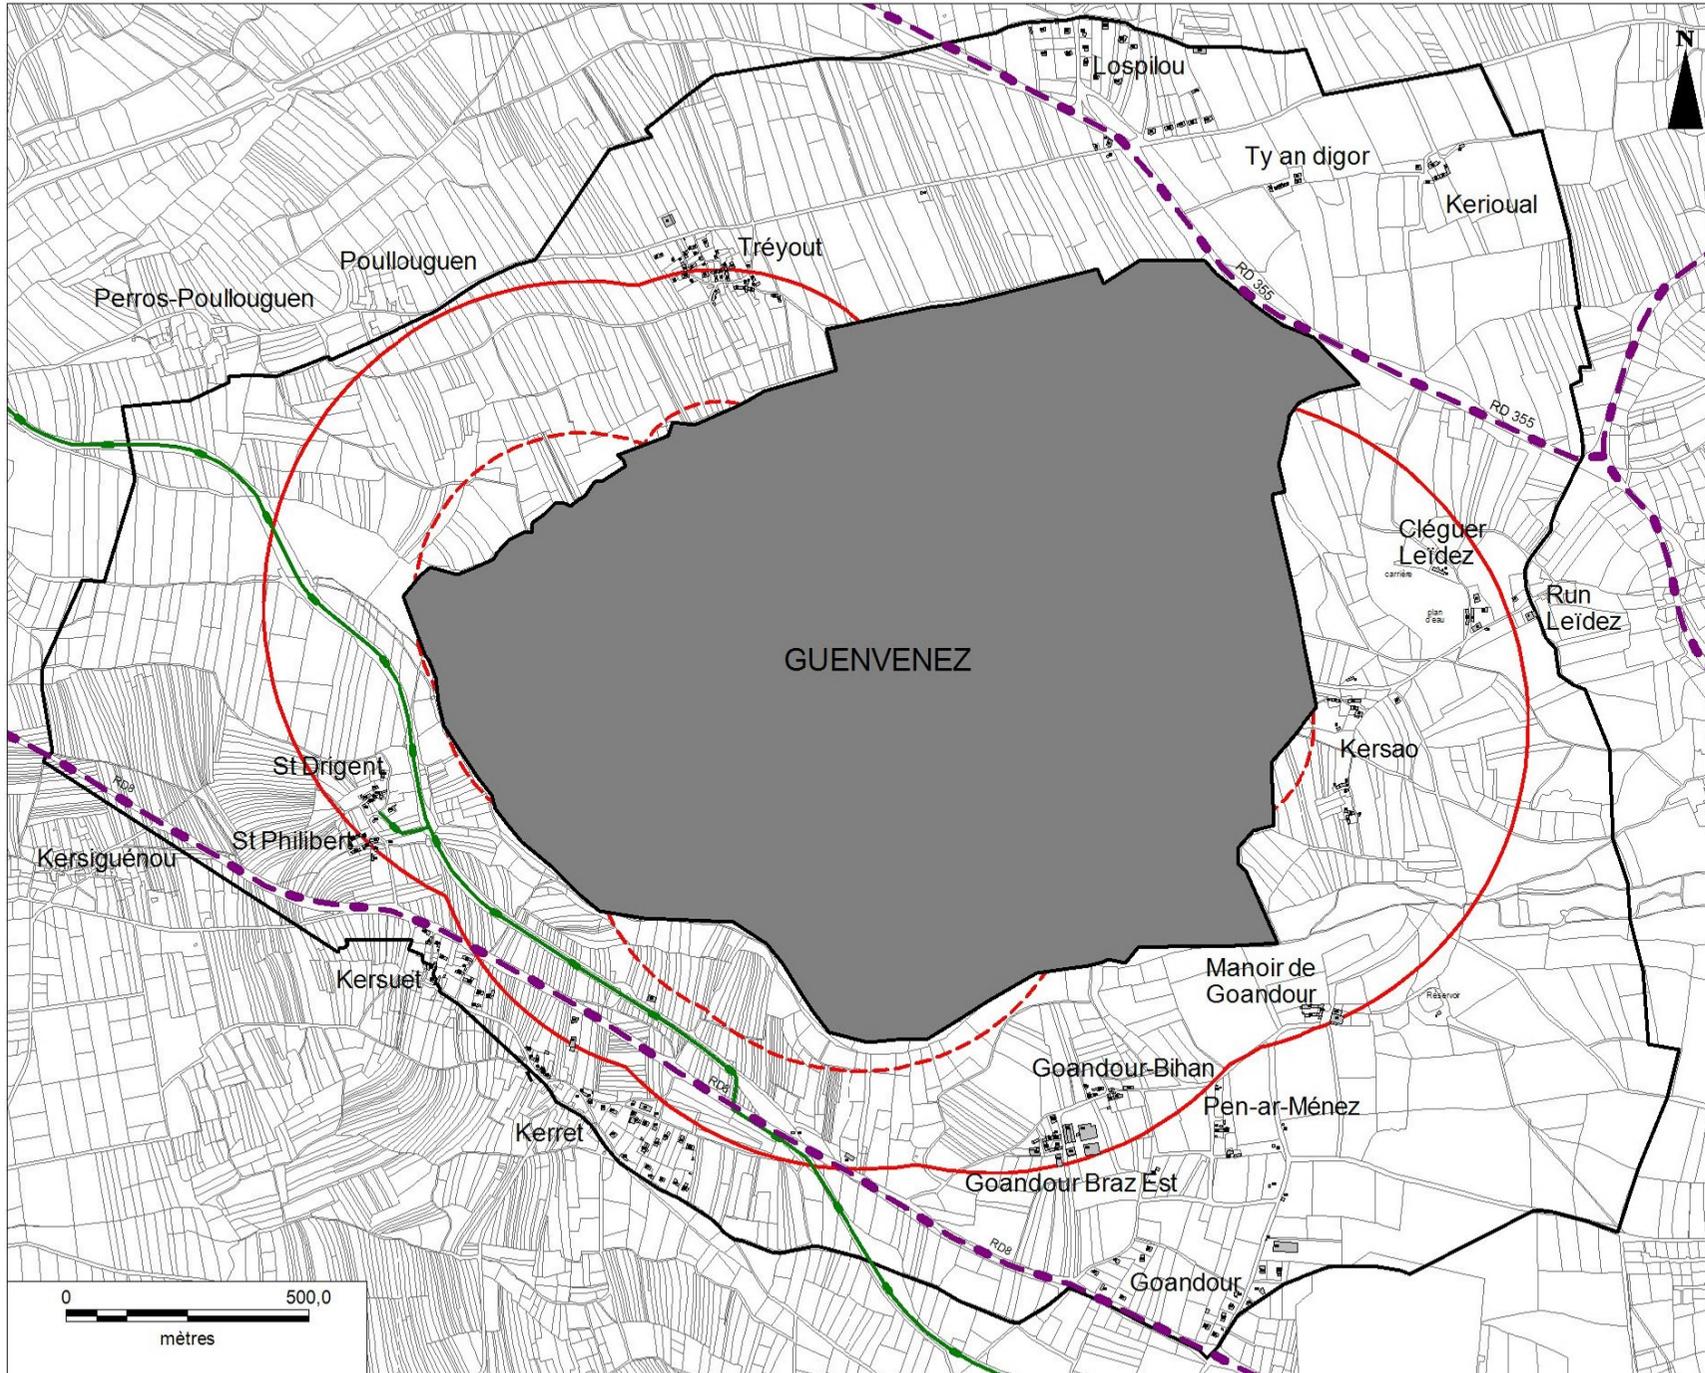

Légende

-  Polygone d'isolement
-  Site de la pyrotechnie
-  Périmètre d'exposition aux risques idem à Limite Projection 2
-  Limite Projection 1

-  Enjeux
-  Voie structurante
-  Chemin de randonnée (voie verte)



Réalisation: DDTM SRS-PR juin 2015
sur la base d'informations fournies par le CGA
Mapinfo 10.0